


Einspeiselastrfluss Umspannung Mittelspannung zu Niederspannung 2017 (StromNZV §17(2))

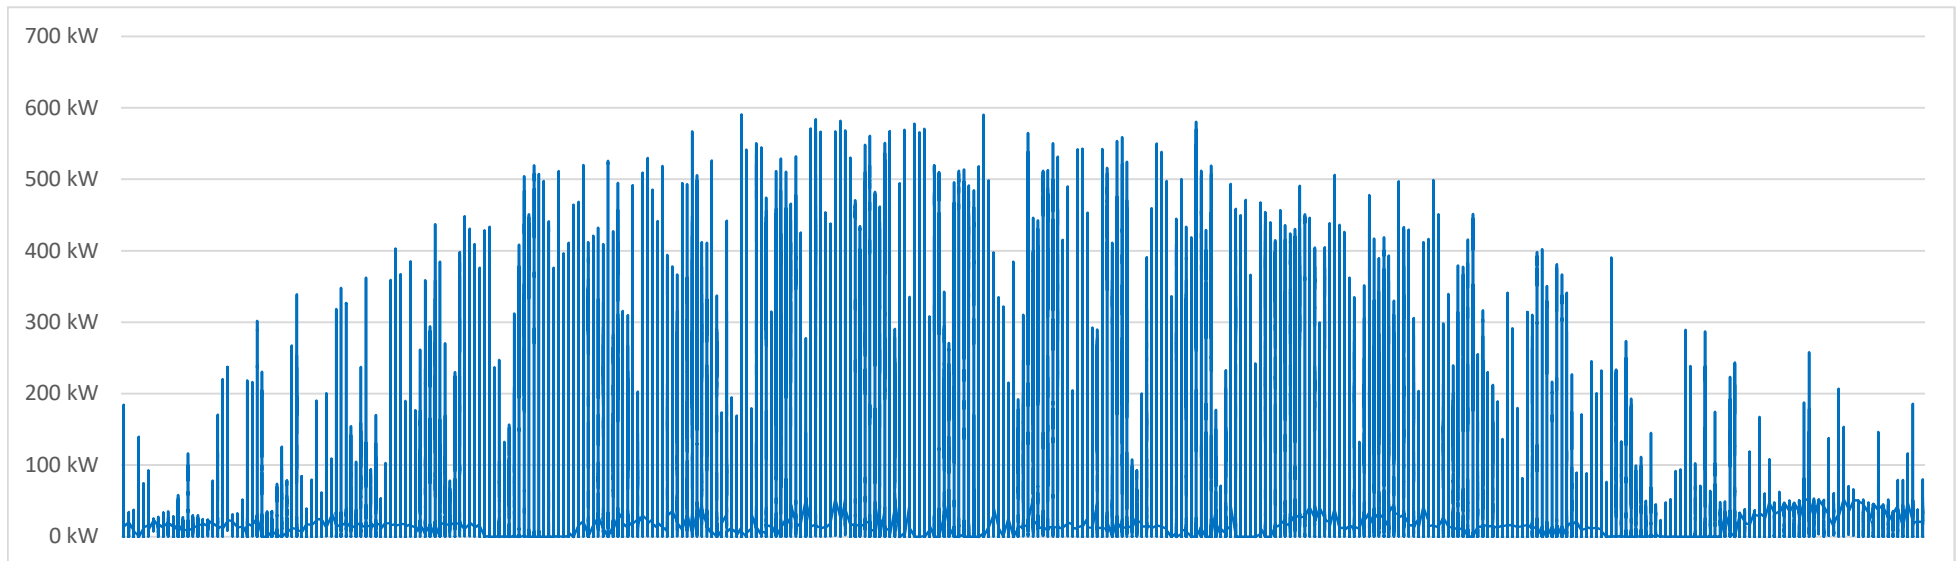

Bemerkung: Summe aller Netzeinspeisungen in Umspannung Mittelspannung zu Niederspannung (Rückspeisungen ins MSP-Netz möglich)

Jahresarbeit:	416.188 MWh
Maximum:	166 MW
Zeitpunkt Max.:	23.11.2017 11:45
Zeitraum:	01.01.2017 - 31.12.2017