


Einspeiselastrfluss Niederspannung 2017 (StromNZV §17(2))

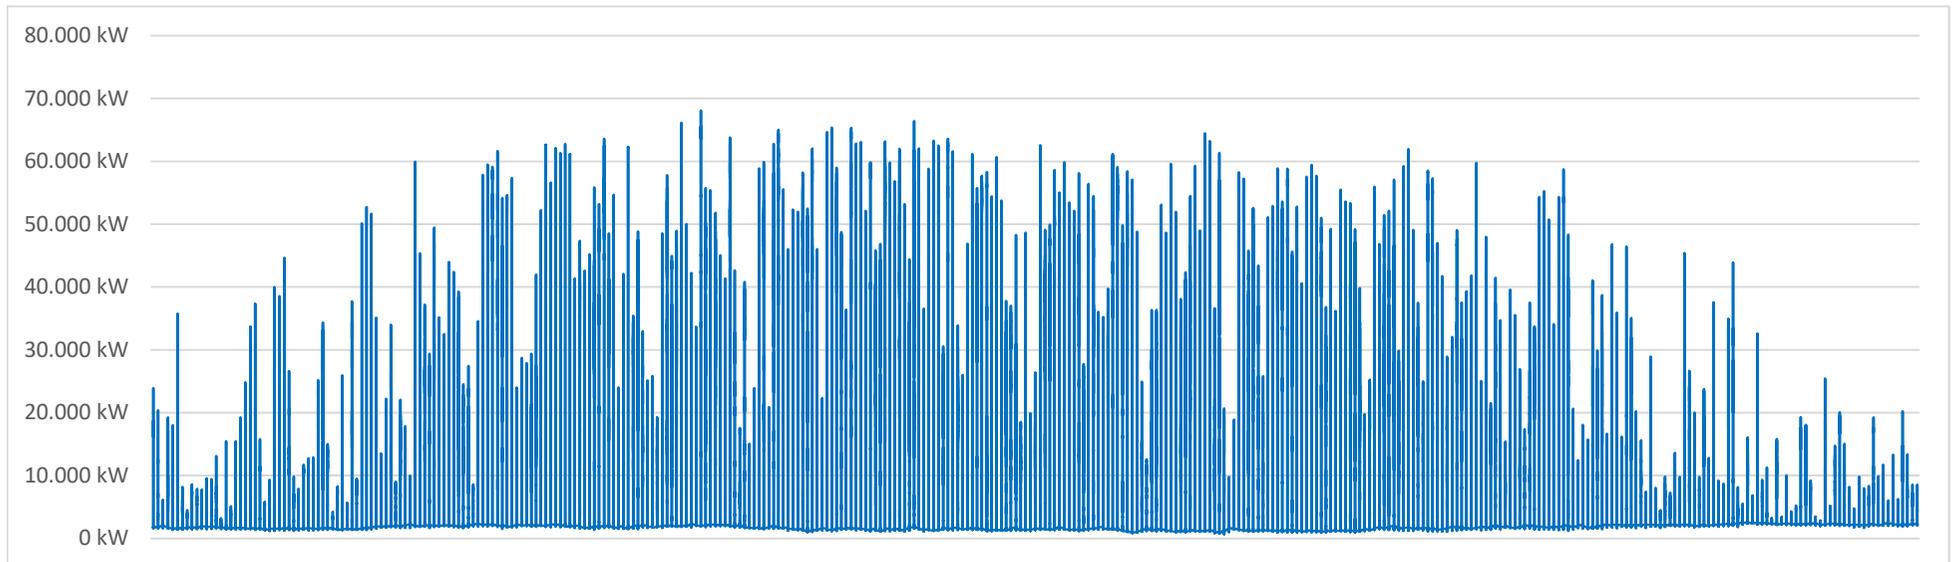

Bemerkung: Summe aller Netzeinspeisungen in Niederspannung (vielfach keine Lastprofilmessung vorhanden, daher Einsatz von synthetischen bzw. tagesparameterabhängigen

Jahresarbeit:	89.665 MWh
Maximum:	68 MW
Zeitpunkt Max.:	24.04.2017 13:00
Zeitraum:	01.01.2017 - 31.12.2017