


Einspeiselastrfluss Niederspannung 2018 (StromNZV §17(2))

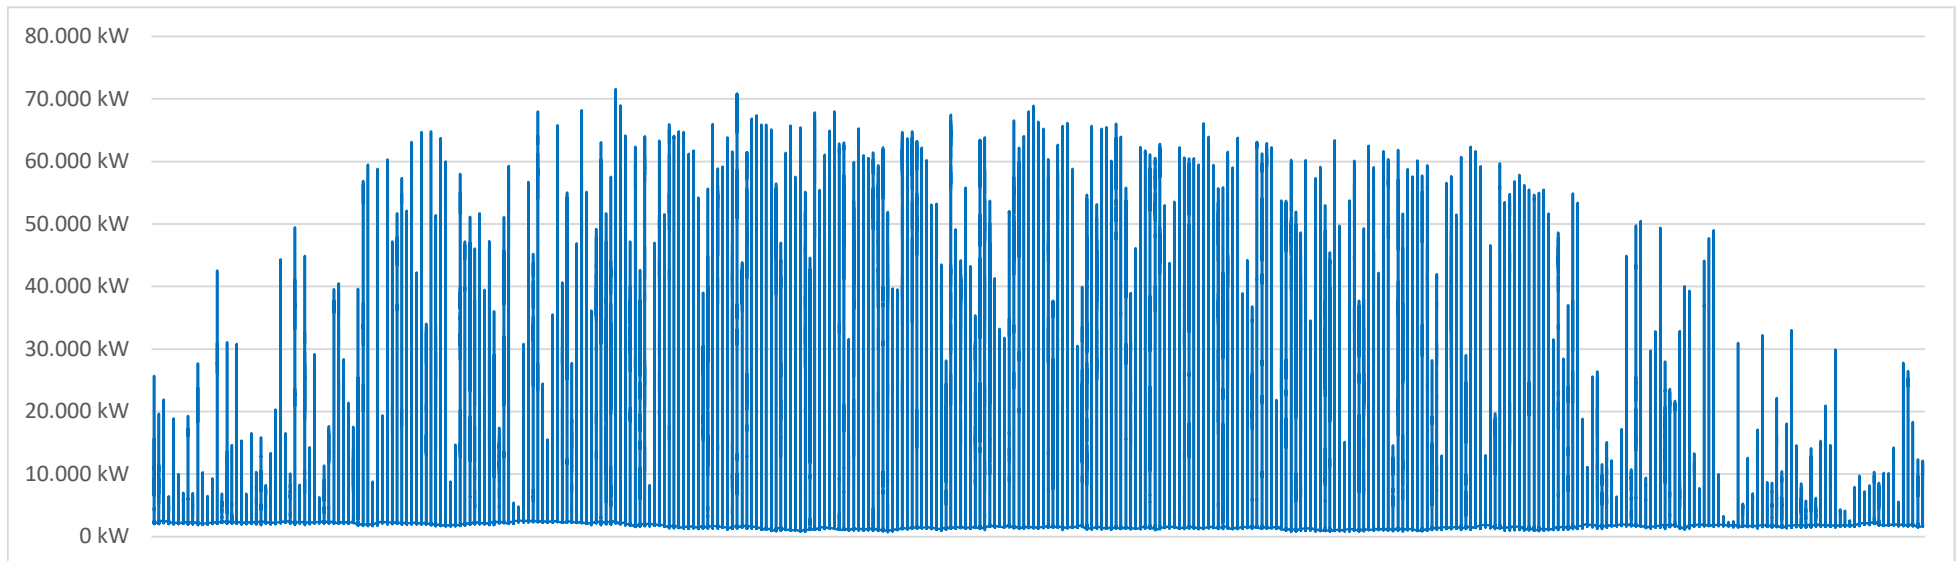

Bemerkung: Summe aller Netzeinspeisungen in Niederspannung (vielfach keine Lastprofilmessung vorhanden, daher Einsatz von synthetischen bzw. tagesparameterabhängigen

Jahresarbeit:	103.061 MWh
Maximum:	72 MW
Zeitpunkt Max.:	06.04.2018 14:00
Zeitraum:	01.01.2018 - 31.12.2018