


Einspeiselastrfluss Umspannung Mittelspannung zu Niederspannung 2019 (StromNZV §17(2))

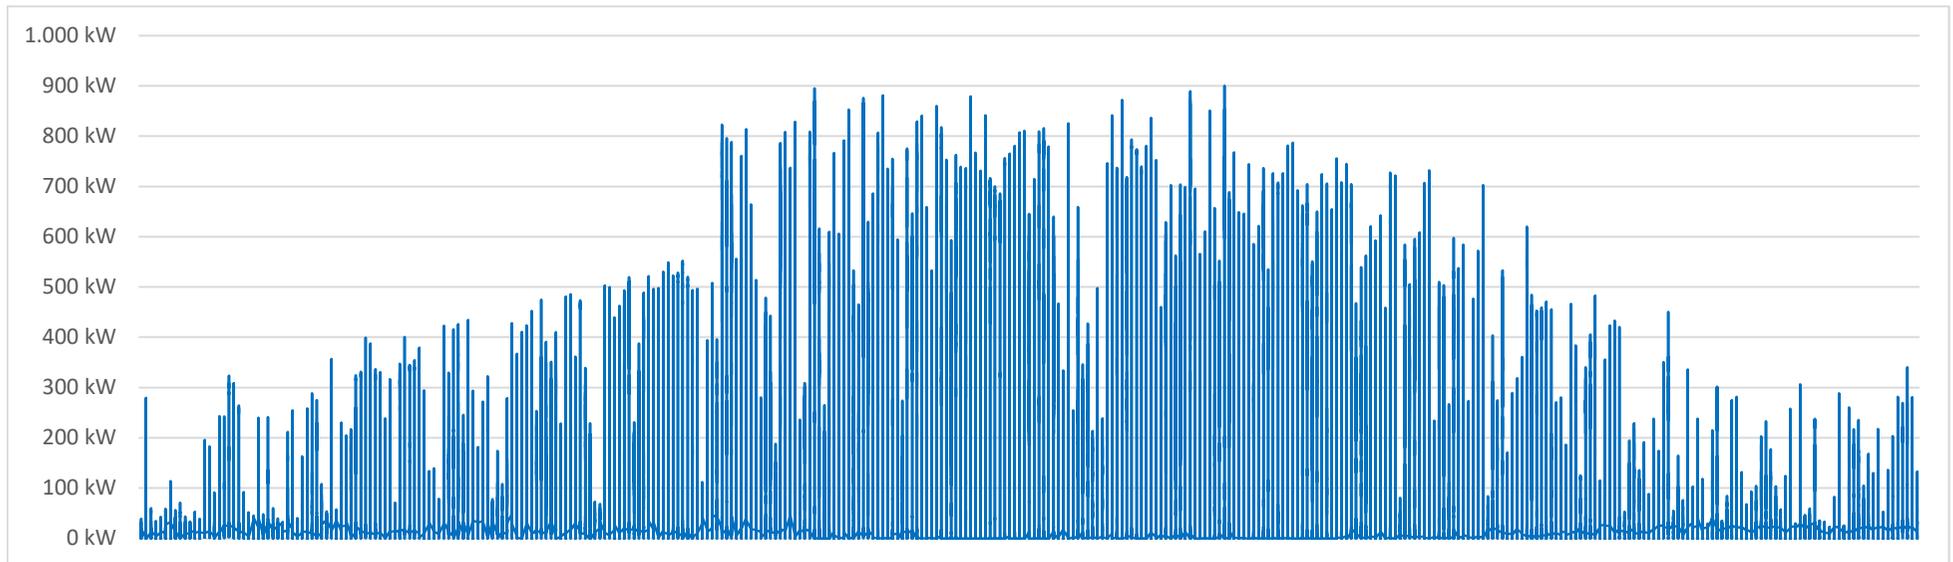

Bemerkung: Summe aller Netzeinspeisungen in Umspannung Mittelspannung zu Niederspannung (Rückspeisungen ins MSP-Netz möglich)

Jahresarbeit:	447.439 MWh
Maximum:	172 MW
Zeitpunkt Max.:	09.02.2019 13:00
Zeitraum:	01.01.2019 - 31.12.2019