


Einspeiselastrfluss Niederspannung 2019 (StromNZV §17(2))

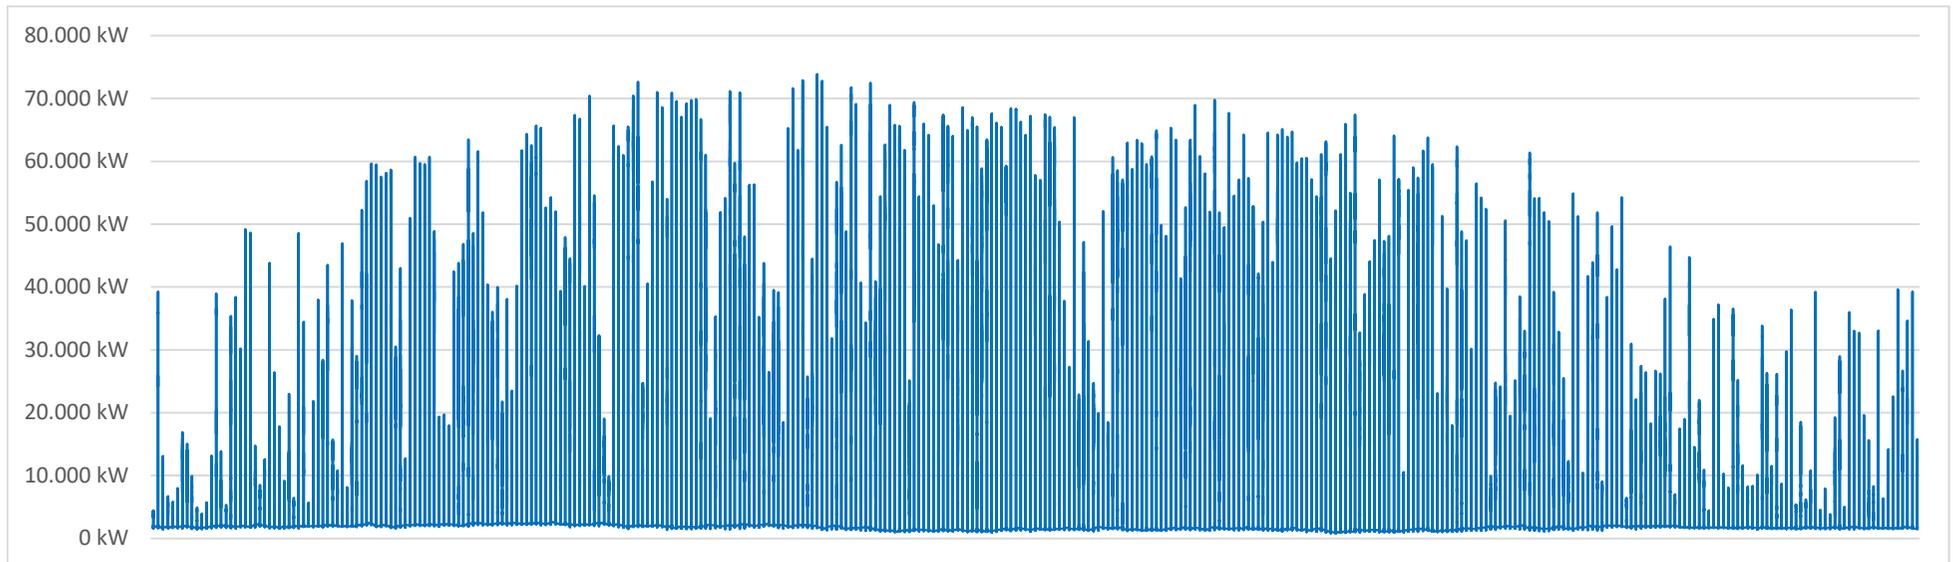

Bemerkung: Summe aller Netzeinspeisungen in Niederspannung (vielfach keine Lastprofilmessung vorhanden, daher Einsatz von synthetischen bzw. tagesparameterabhängigen

Jahresarbeit:	103.610 MWh
Maximum:	74 MW
Zeitpunkt Max.:	18.05.2019 13:30
Zeitraum:	01.01.2019 - 31.12.2019