


Einspeiselastrfluss Mittelspannung 2012 (StromNZV §17(2))

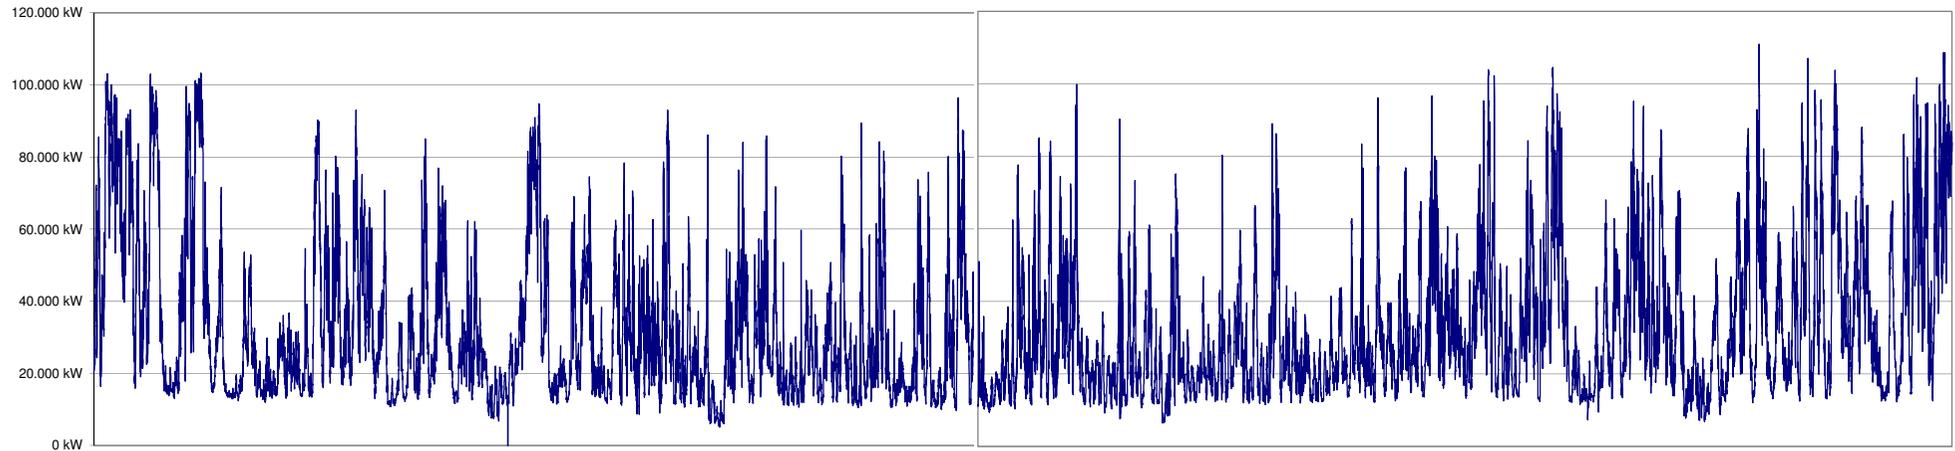

Bemerkung: Summe aller Netzeinspeisungen in Mittelspannung (Rückspeisungen ins HSP-Netz möglich)

Jahresarbeit:	279.981 MWh
Maximum:	111,0 MW
Zeitpunkt Max.:	25.11.2012 13:30
Zeitraum:	1.1.12 - 31.12.12