


Einspeiselastrfluss Mittelspannung 2013 (StromNZV §17(2))

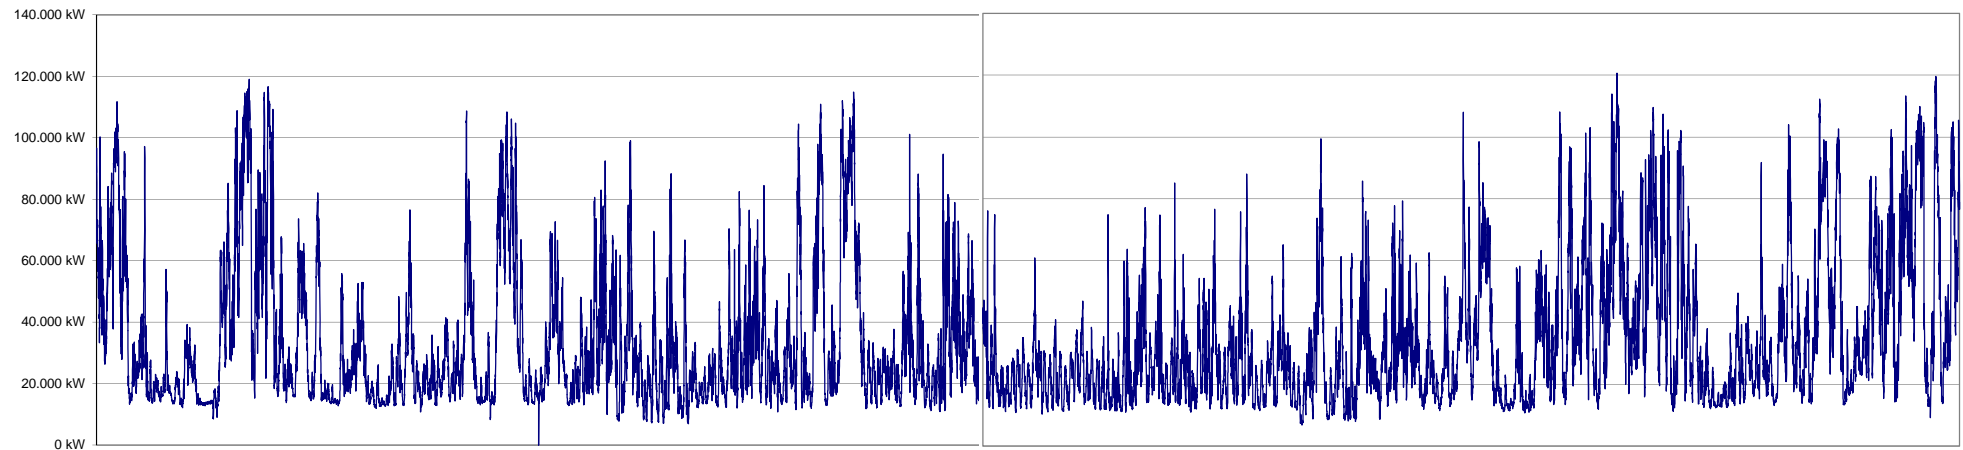

Bemerkung: Summe aller Netzeinspeisungen in Mittelspannung (Rückspeisungen ins HSP-Netz möglich)

Jahresarbeit:	295.452 MWh
Maximum:	120,7 MW
Zeitpunkt Max.:	28.10.2013 10:45
Zeitraum:	01.01.13 - 31.12.13