


Einspeiselastrfluss Mittelspannung 2014 (StromNZV §17(2))

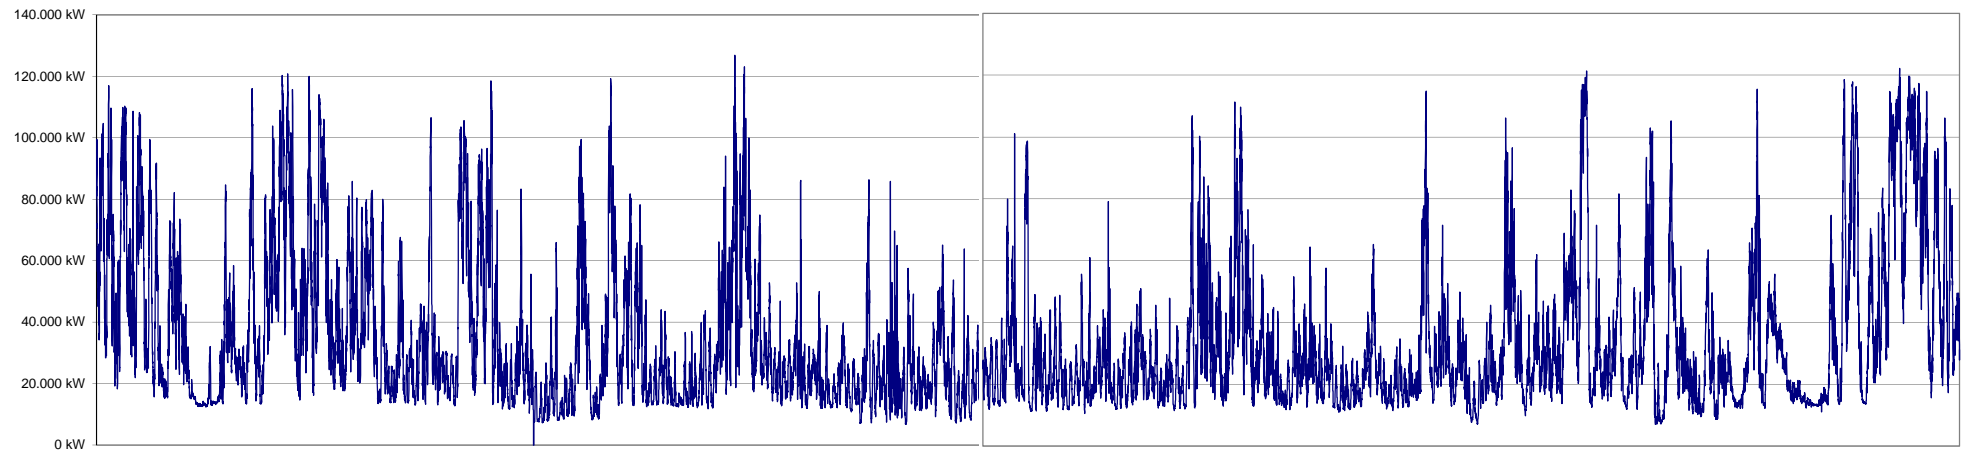

Bemerkung: Summe aller Netzeinspeisungen in Mittelspannung (Rückspeisungen ins HSP-Netz möglich)

Jahresarbeit:	295.140 MWh
Maximum:	126,9 MW
Zeitpunkt Max.:	09.05.2014 15:00
Zeitraum:	01.01.14 - 31.12.14