


Einspeiselastrfluss Niederspannung 2012 (StromNZV §17(2))

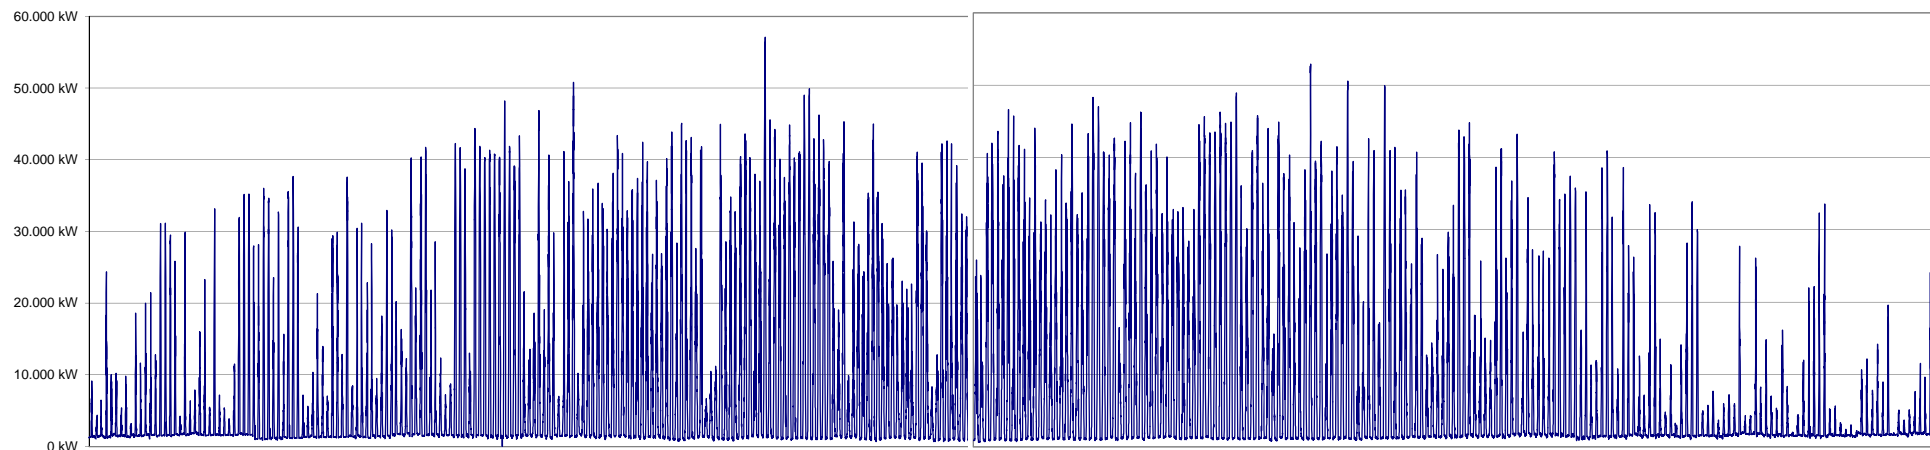

Bemerkung: Summe aller Netzeinspeisungen in Niederspannung (vielfach keine Lastprofilmessung vorhanden, daher Bandstruktur angenommen)

Jahresarbeit:	66.564 MWh
Maximum:	57,1 MW
Zeitpunkt Max.:	17.05.2012 14:45
Zeitraum:	1.1.12 - 31.12.12