


Einspeiselastrfluss Niederspannung 2014 (StromNZV §17(2))

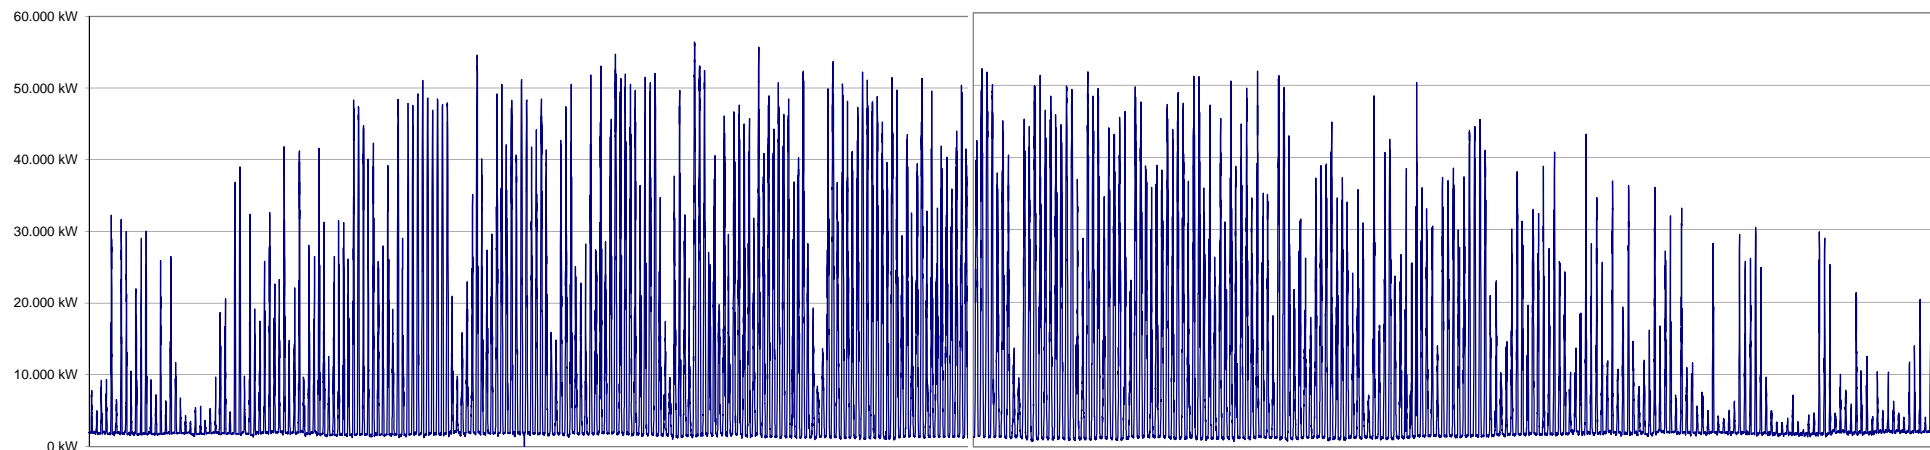

Bemerkung: Summe aller Netzeinspeisungen in Niederspannung (vielfach keine Lastprofilmessung vorhanden, daher Einsatz von synthetischen bzw. tagesparameterabhängigen Einspeiseprofilen)

Jahresarbeit:	74.539 MWh
Maximum:	56,4 MW
Zeitpunkt Max.:	03.05.2014 13:45
Zeitraum:	01.01.14 - 31.12.14